

2.4. На балансе и в эксплуатации «Абонента» находятся: канализационные выпуски из здания «Абонента» d-100 мм (чугун) (4 выпуска); канализационная сеть d-200 мм (п/этилен), проложенная вокруг здания «Абонента»; канализационная сеть d-200 мм (полиэтилен), проложенная от мусоросборника; канализационная сеть d-250 мм (полиэтилен), проложенная до наружной стенки канализационного колодца **КК-105**, в том числе канализационные колодцы **КК-1, КК-2, КК-3, КК-4, КК-5, КК-6**.

3. Обо всех нарушениях в работе оборудования «Абонент» обязан немедленно сообщить оперативной службе ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел. 28-410.

4. В целях технического осмотра персонал «Предприятия» имеет право доступа к водопроводным сетям и сооружениям «Абонента».

Примечание: При изменении схемы подключения «Абонента» составляется новый акт разграничения.

Приложение: Схема водопроводных, канализационных сетей и сооружений на них ТСЖ «АЛЬЯНС», г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 98.

Генеральный директор
ОАО «Всеволожские тепловые сети»



З.Р. Овакиян

Председатель правления
ТСЖ «АЛЬЯНС»

П.В. Шубин

Начальник цеха по ВКХ
ОАО «Всеволожские тепловые сети»


В.В. Миронов

Исп. Клинова Л.А. 29-700 (доб. 117)
01.09.2010 г.



**Договор подписан
с протоколом разногласий**


СХЕМА
водопроводных, канализационных сетей и сооружений на них ТСЖ "АЛЬЯНС"
г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 98

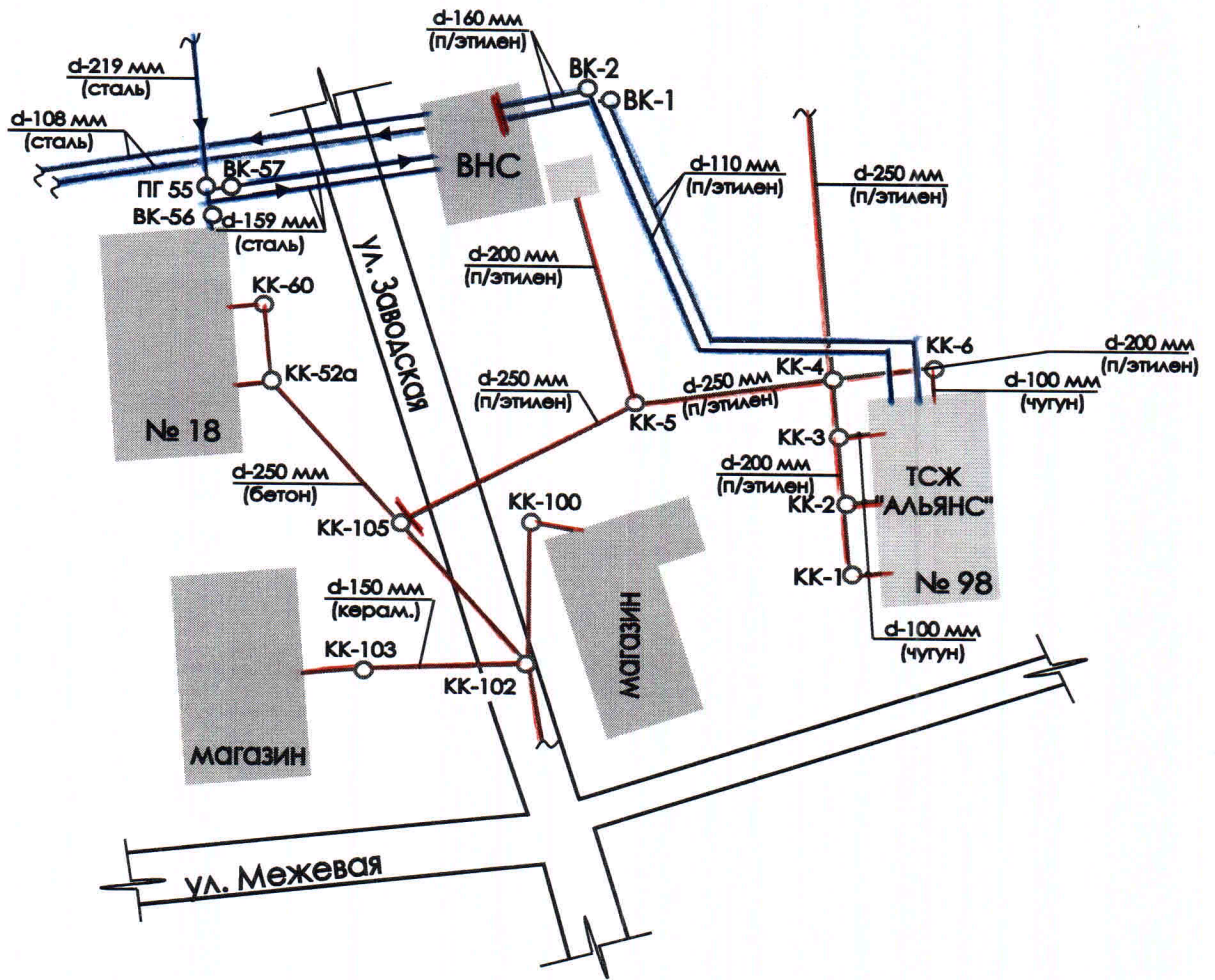

Условные обозначения:

границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по водопроводным и канализационным сетям

Генеральный директор
 ОАО "Всеволожские тепловые сети"

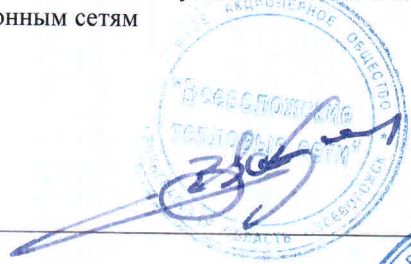

Председатель правления
 ТСЖ "АЛЬЯНС"

**Договор подписан
 с протоколом разногласий**



Начальник цеха по ВКХ
 ОАО "Всеволожские тепловые сети"

Власов

З.Р. Овакимян

П.В. Шубин

В.В. Миронов

Приложение № 3
к Договору № 40162 от 19 мая 2010г.
Водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
Список объектов абонента.**


Адрес Наименование	Хол.во да м3/год	Стоки в м3/год		Ввод № 1 на ХВС № прибора учета	Ввод № 2 на ХВС № прибора учета	Ввод № 1 на ГВС № прибора учета	Выпуск № 1 № прибора учета
		от ХВС	от ГВС				
г. Всеволожск, Колтушское ш. 98 многоквартирный дом	13793	13793	9202	22995	ВУ ДУ-50 мм. 1774135	СПТ 961.1 14486	нет

«Ресурсоснабжающая организация»
Генеральный директор ОАО «Водоканал»
Овакимян З.Р.



Абонент
Председатель правления
ТСЖ «АЛЪЯНС»
Шубин П.В.

М.П. _____

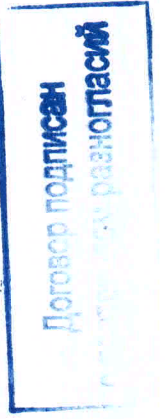

М.П. _____

А К Т
 приема-передачи холодной воды,
 водоотведения и очистки сточных вод
 от «__» _____ 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник отдела по работе с потребителями Курышева Н. В. с одной стороны, и представитель Заказчика _____ (ФИО), с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по договору № _____ были выполнены в полном объеме работы с «__» _____ 2010 г. по «__» _____ 2010 г. Потреблено воды _____ м3 и произведено водоотведения в количестве: _____ м3

Наименование услуги (работы)	Количество, м3	Тариф без НДС	Всего с НДС
Хоз.питьевая вода			
Водоотведение ХВ			
Водоотведение ГВС			

Итого: объем потребленной воды: _____ м3

Итого: объем водоотведения: _____ м3

На сумму (с НДС): _____ руб., в том числе НДС 18% _____ руб.

От исполнителя
 Начальник отдела по работе
 с потребителями

_____ Курышева Н.В.

От Заказчика

Ресурсоснабжающая организация:



М.П.

Абонент:



М.П.

