

**АКТ**  
**разграничения эксплуатационной ответственности сторон**  
**по трубопроводам тепловых сетей**

Между СМУП «ТСП» и ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Ресурсоснабжающая организация) (Потребитель)

на тепловую сеть к зданию по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д.60, ул. Комсомольская, д.16, ул. Ленинградская, д.33, Копорское шоссе, д.86

Настоящий акт составлен о том, что энергоснабжение данного объекта осуществляется по прилагаемой схеме, Приложение 1а.

Границей эксплуатационной ответственности между

СМУП «ТСП» и ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Ресурсоснабжающая организация) (Потребитель)

является разграничительная красная линия  
(смотри Приложение 1а)

В эксплуатации СМУП «ТСП» находится:  
(Ресурсоснабжающая организация)

1. Подающая теплосеть до первого сварного стыка после запорной арматуры, включая запорную арматуру № 1 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1, и обратная теплосеть от последнего сварного стыка перед запорной арматурой, включая запорную арматуру № 2 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1.

В эксплуатации ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Потребитель)

находится:

1. Подающая теплосеть от первого сварного стыка после запорной арматуры № 1 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1 и обратная теплосеть до последнего сварного стыка перед запорной арматурой № 2 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1

2. Тепловой узел, система отопления и ГВС здания.

Ответственным за безопасную эксплуатацию подающей теплосети от первого сварного стыка после запорной арматуры № 1 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1 и обратной теплосети до последнего сварного стыка перед запорной арматурой № 2 в ТК- 37/7, ТК-9/1, ТК-1, УТ-1, теплового узла, контрольно-измерительные приборы, систему отопления и ГВС зданий является:

ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Потребитель)

**Ресурсоснабжающая организация:**

Директор СМУП «ТСП»


**Потребитель:**

Генеральный директор  
ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»




Схема разграничения эксплуатационной ответственности сторон  
по трубопроводам тепловых сетей к зданию по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  
ул. Парковая, д.60, ул. Комсомольская, д.16, ул. Ленинградская, д.33, Копорское шоссе, д.86.

ул. Парковая, д.60

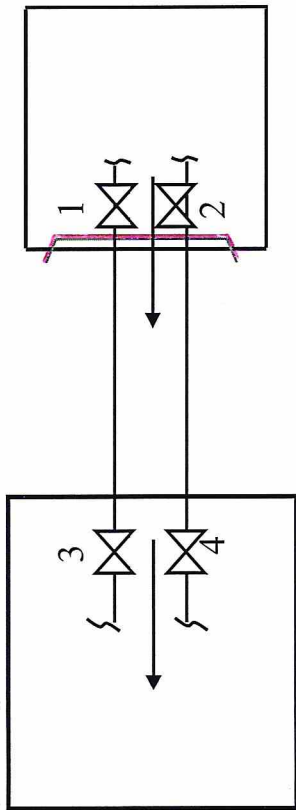


ТК-37/7


ул. Комсомольская, д.16

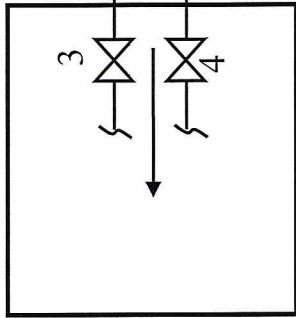

ТК-9/1




Копорское шоссе, д.86

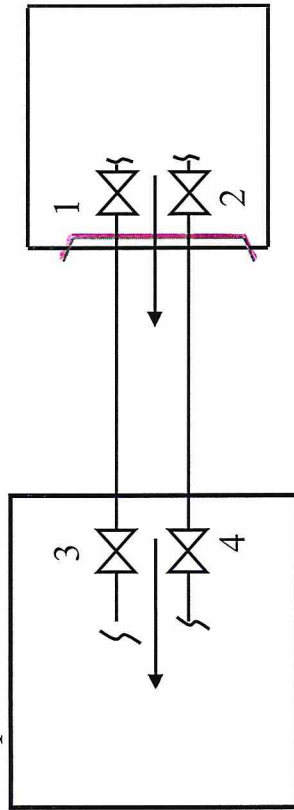


ТК-1

ул. Ленинградская, д.33

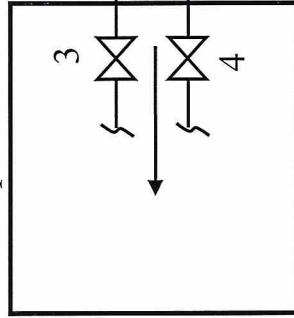

УТ-1

2 Дн 325  
от ТК-2/Н

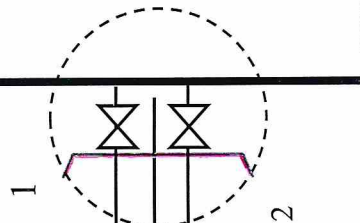


к НИИКИ ОЭП

Потребитель  
ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»



Ресурсоснабжающая организация  
СМУП «ТСП»

Генеральный директор  
Н.И. Патаренко



М.В. Воронков

Директор предприятия

**АКТ**  
**разграничения эксплуатационной ответственности сторон**  
**по трубопроводам тепловых сетей**

Между СМУП «ТСП» и ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Ресурсоснабжающая организация) (Потребитель)

на тепловую сеть к зданию по адресу Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Парковая, д. 9, ул. Петра Великого, д. 9

Настоящий акт составлен о том, что ресурсоснабжение данного объекта осуществляется по прилагаемой схеме, Приложение 1а.

Границей эксплуатационной ответственности между

СМУП «ТСП» и ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Ресурсоснабжающая организация) (Потребитель)

является разграничительная красная линия  
(смотри Приложение 1а)

В эксплуатации СМУП «ТСП» находится:  
(Ресурсоснабжающая организация)

1. Подающая теплосеть до последнего сварного стыка перед запорной арматурой № 3 и обратная теплосеть от первого сварного стыка после запорной арматуры № 4 в т/узлах зданий.

В эксплуатации ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Потребитель)

находится:

1. Подающая теплосеть от последнего сварного стыка перед запорной арматурой, включая запорную арматуру № 3 в т/узлах зданий, и обратная теплосеть до первого сварного стыка после запорной арматуры, включая запорную арматуру № 4 в т/узлах зданий.

2. Тепловые узлы, система отопления и ГВС зданий.

Ответственным за безопасную эксплуатацию тепловых узлов, включая подающую теплосеть от последнего сварного стыка перед запорной арматурой, включая запорную арматуру № 3, и обратную теплосеть до первого сварного стыка после запорной арматурой, включая запорную арматуру № 4, контрольно-измерительные приборы, систему отопления и ГВС зданий является:

ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»  
(Потребитель)

**Ресурсоснабжающая организация:**

Директор СМУП «ТСП»

**Потребитель:**

Генеральный директор  
ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»


М.В. Воронков

Н.И. Татаренко




Схема разграничения эксплуатационной ответственности сторон  
по трубопроводам тепловых сетей к зданию по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,  
ул. Парковая, д.9, ул. Петра Великого, д.9


ул. Парковая, д.9

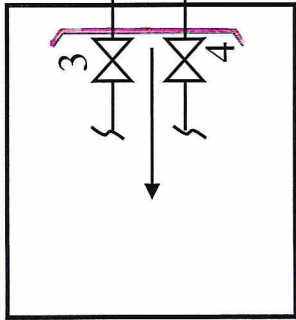


ТК-88



ул. Петра Великого, д.9

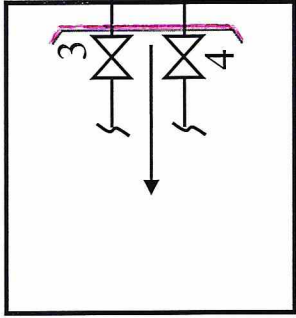

ТК-6/14



Потребитель  
ООО «ТИТАНЖИЛКОМ»



Генеральный директор

Ресурсоснабжающая организация  
СМУП «ТСП»



Директор предприятия

М.В. Воронков

Приложение №2  
к договору ресурсоснабжения № РС - 567/11  
от " 01 " февраля 2011года

План потребления теплового ресурса на 2011 год  
при максимальной присоединенной нагрузке  
по горячей воде: 2,6203 Гкал/час

ООО "Титанжилком": ул. Парковая д.9, д. 60, ул. Ленинградская д.33, ул. Копорское шоссе д. 8-б.  
ул. Комсомольская д.16, ул. Петра Великого д.9

Период	Часовая нагрузка Гкал/час			Гкал				Подпиточная вода, м3
	макс. Отоп	макс. Вент	макс. ГВС	Отоп.	Вент.	ГВС	Сумма	
<b>2011 год</b>	<b>1,6525</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,9678</b>	<b>3 440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 254,99</b>	<b>5 695,77</b>	<b>34 693,02</b>
<b>1 квартал</b>				<b>1 263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>396,80</b>	<b>1 659,81</b>	<b>6 104,76</b>
Январь				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Февраль				650,74	0,00	183,88	834,62	2 828,99
Март				612,27	0,00	212,92	825,19	3 275,77
<b>2 квартал</b>				<b>538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>600,04</b>	<b>1 138,42</b>	<b>9 231,62</b>
Апрель				403,34	0,00	203,24	606,58	3 126,85
Май				135,04	0,00	193,56	328,60	2 977,92
Июнь				0,00	0,00	203,24	203,24	3 126,85
<b>3 квартал</b>				<b>135,04</b>	<b>0,00</b>	<b>638,75</b>	<b>773,79</b>	<b>9 827,17</b>
Июль				0,00	0,00	203,24	203,24	3 126,85
Август				0,00	0,00	222,59	222,59	3 424,55
Сентябрь				135,04	0,00	212,92	347,96	3 275,77
<b>4 квартал</b>				<b>1 504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>619,40</b>	<b>2 123,75</b>	<b>9 529,47</b>
Октябрь				366,38	0,00	203,24	569,62	3 126,85
Ноябрь				494,96	0,00	203,24	698,20	3 126,85
Декабрь				643,01	0,00	212,92	855,93	3 275,77

Ресурсоснабжающая организация

Директор СМУП "ТСП"

М.В. Воронков

Абонент

